
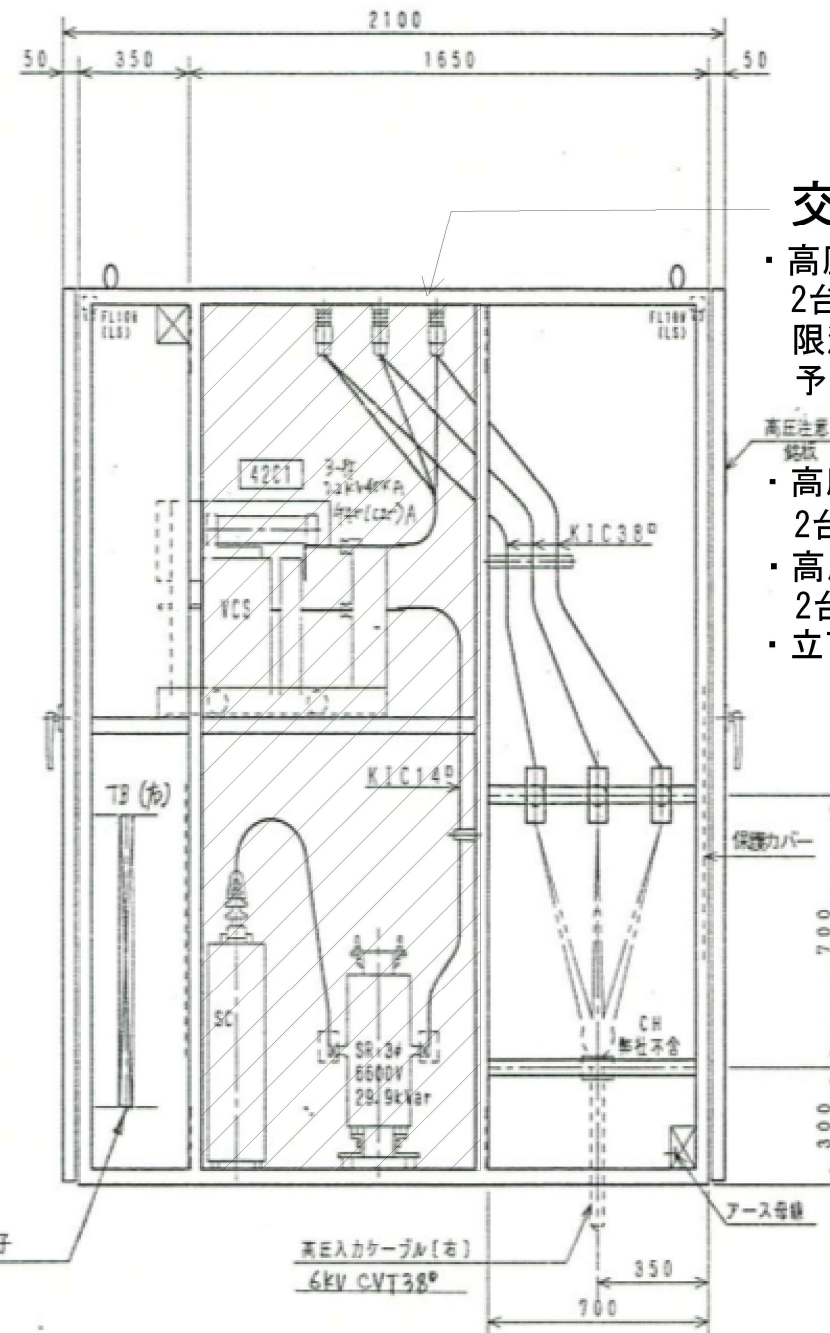


1	X1	(LY2)
2	42XC1	(LY2)
3	30XC1	(LY2)
4	30XC1	(LY2)
5	26XC1	(LY2)
6	26XC1	(LY2)
7	30XC1	(LY2)
8	30XC1	(LY2)

- ・既存機器仕様
別紙参照
- ・交換機器は既存と同等品とする
- ・既存機器は本工事で処分する
- ・高圧の停電・停電立ち合い作業は
本工事とする
- ・設置後の絶縁測定は5000Vとし
本工事とする
- ・設置前に機器単体で絶縁耐力試験
(10350V) で実施し本工事とする

tl.6仕切板

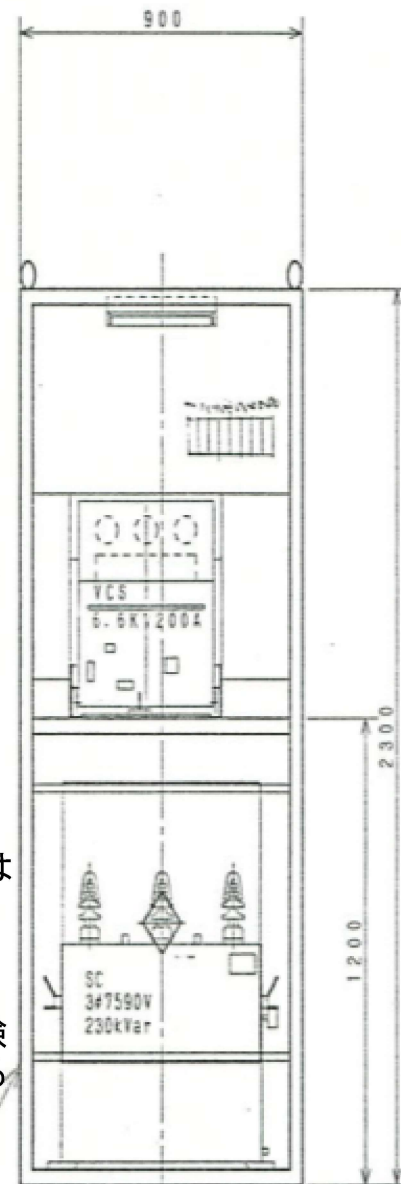

交換範囲

- ・高圧真空電磁接触器
2台
- ・限流ヒューズ6個
予備ヒューズ6個
計12個
- ・高圧進相コンデンサ
2台
- ・高圧直列リアクトル
2台
- ・立下げ電線 1式